


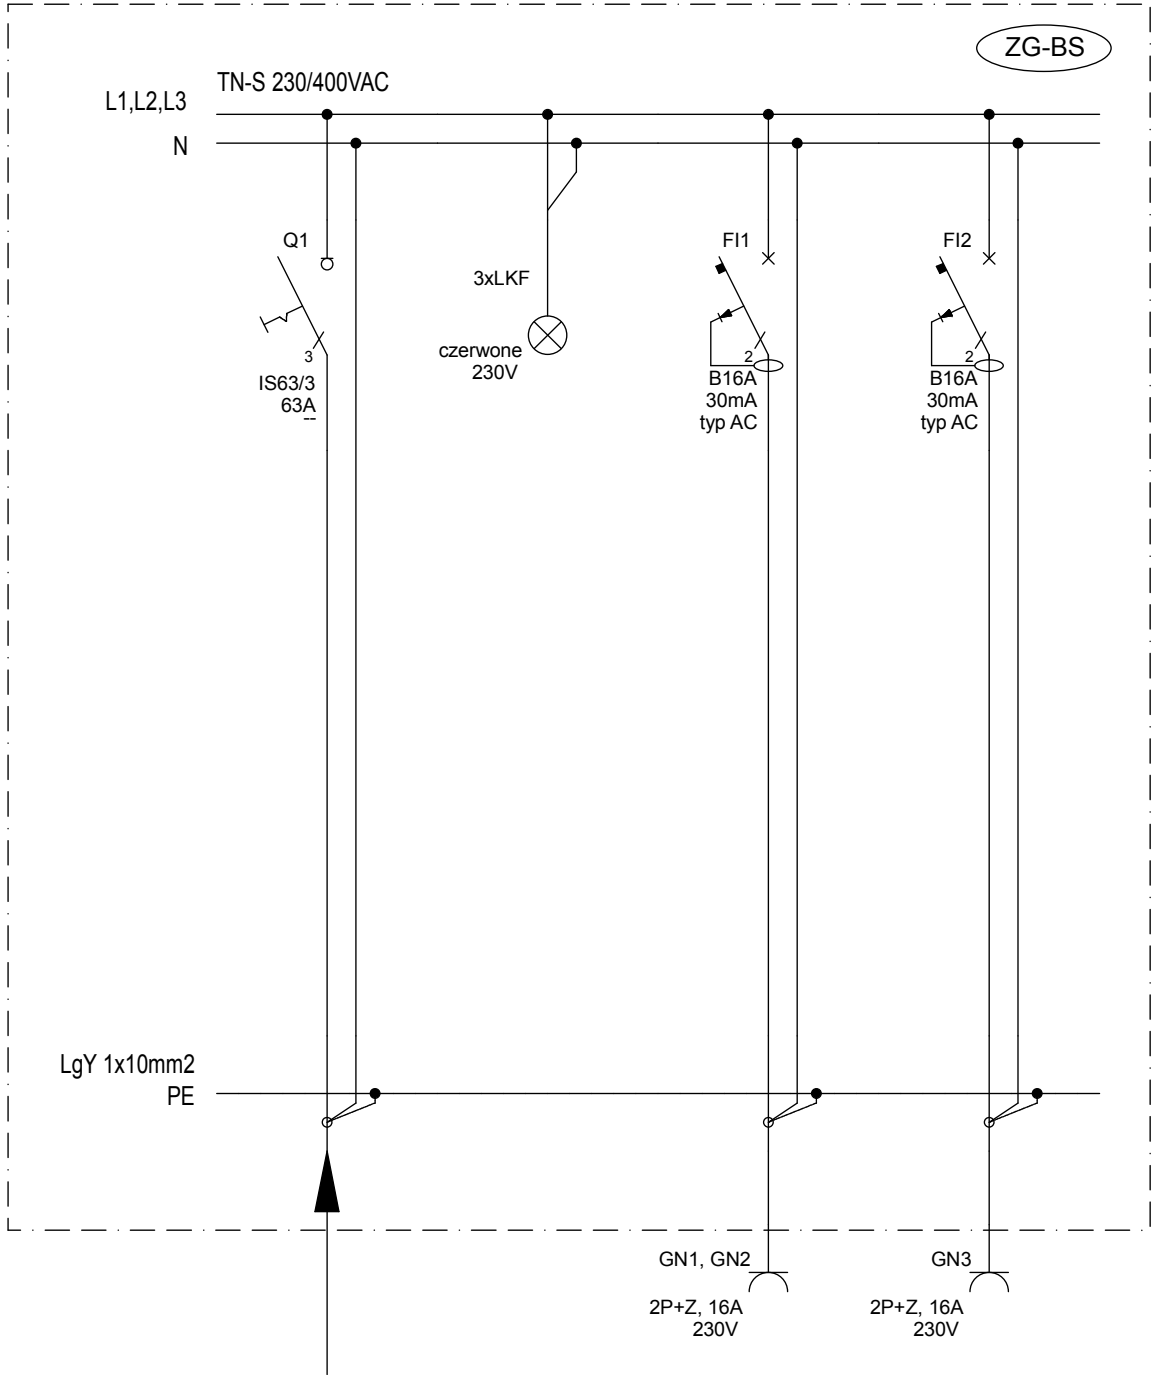

Numer obwodu	Q1	LKF	FI1	FI2
Nazwa odbioru	Zasilanie szafki ZG-BS z kierunku ZG-BZ	Lampki kontroli fazy -- --	Gniazda 1-faz. 2P+Z 16A/230VAC --	Gniazdo 1-faz. 2P+Z 16A/230VAC (sys. nagłośnienia)
Moc zainstalowana [kW]	3,0	0,01	2,0	1,0
Typ przewodu	YKYżo	LgY	YLY	YLY
Przekrój [mm] ²	5x4	1,5	3x2,5	3x2,5

Układ sieci TN-S

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i doboru robót budowlano montażowych,
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

SYSTEM OCHRONY
OD PORAŻEŃ

SZYBKIE WYŁĄCZANIE
W UKŁADZIE TN-S

jednostka projektowa: 5D Pracownia Projektowa
adres: al. Gen J. Hallera 106/3 53-203 Wrocław

nazwa projektu: BUDOWA BOISKA BASEBALLOWEGO NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO "ZAKRZÓW" WE WROCŁAWIU PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 6
WBO 2015 nr 409 FIELD OF DREAM

inwestor: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław
działka: dz. nr 2/4, AM-11, dz. nr 3/4 AM-10, obręb: Zakrzów Wrocław

Architektura: projektował: dr inż. arch. Przemysław Wojsznis nr upraw.: 72/08/DOIA podpis:
Instalacje elektryczne: projektował: mgr inż. Krystian Pryłowski 200/DOS/15

stadium: P.W. branża: ELEKTR. skala: ----- data: VIII.2016 nr rys:

rysunek: SCHEMAT ELEKTRYCZNY SZAFY ZG-BS

E11