

Układ sieci TN-S


UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
- warunki techniczne wykonania i doboru robót budowlano montażowych,
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

SYSTEM OCHRONY
OD PORAŻEŃ

SZYBKIE WYŁĄCZANIE
W UKŁADZIE TN-S

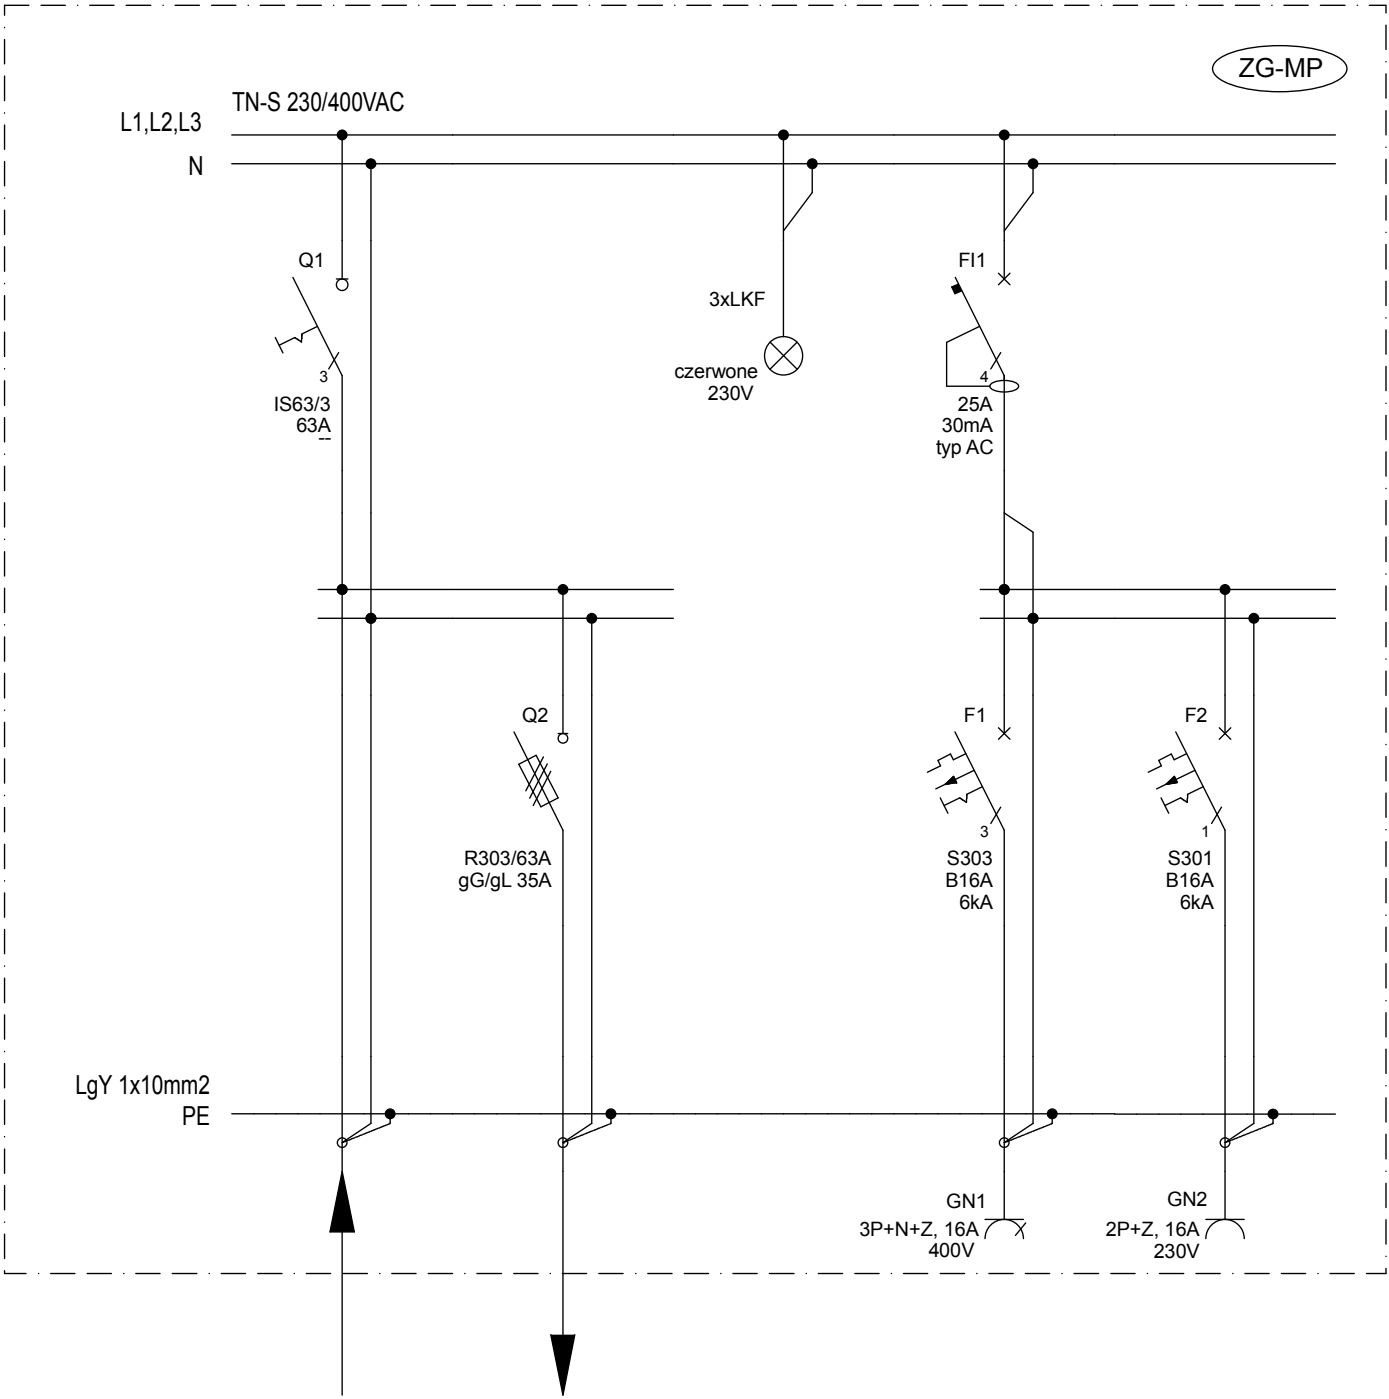

Numer obwodu	Q1	Q2	LKF	F1	F2
Nazwa odbioru	Zasilanie szafki ZG-MP z budynku administracyjnego	Zasilanie w kierunku ZG-BZ z szafy ZG-MP	Lampki kontroli fazy -- --	Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z 16A/400VAC --	Gniazdo 1-faz. 2P+Z 16A/230VAC --
Moc zainstalowana [kW]	16,0	8,0	0,01	6,0	2,0
Typ przewodu	YKYžo	YKYžo	LgY	YLY	YLY
Przekrój [mm] ²	5x10	5x10	1,5	5x2,5	3x2,5

jednostka projektowa:	5D Pracownia Projektowa
adres:	al. Gen J. Hallera 106/3 53-203 Wrocław

nazwa projektu:
BUDOWA BOISKA BASEBALLOWEGO NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO "ZAKRZÓW" WE WROCŁAWIU PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 6 WBO 2015 nr 409 FIELD OF DREAM

inwestor:	Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław
działka:	dz. nr 2/4, AM-11, dz. nr 3/4 AM-10, obręb: Zakrzów Wrocław

Architektura:	nr upraw.:	podpis:
projektował:	dr inż. arch. Przemysław Wojsznis	72/08/DOIA
Instalacje elektryczne:	mgr inż. Krystian Pryłowski	200/DOS/15

stadium:	P.W.	branża:	ELEKTR.	skala:	-----	data:	VIII.2016	nr rys:	E7
----------	------	---------	---------	--------	-------	-------	-----------	---------	----

rysunek:
SCHEMAT ELEKTRYCZNY SZAFY ZG-MP